כורם הנדסה (נ.ע.) בע"מ

נעמי כורם מהנדסת אזרחית מ.ר. 3063

מורשת מתו"ס מ.ר 74 ושירות מ.ר 2130

משרד: זכרון יעקב , נייד:050-8800227

מען למכתבים: ת.ד 453 זכרון יעקב ,3095301

טל: 04-9990926 פקס:15349990926 noami@corem-eng.com

כורם הנדסה
נגישות שירות ומתו"ס

פערי נגישות מתו"ס - מרפאות בניין קיים	**מכבי פראם ערד**	**מיום 4/9/2019 בתאום עם אלי מהבינוי**
כתובת: שמעון 18 ,ערד	**תפוסה: קטן מ 500**	**עדכון:15/11/2019**

בית המרקחת נמצא באזור מסחרי כניסה מרחבה חיצונית של המקום

הדו"ח המפורט להלן מבוסס עפ"י תקנות שוויון לאנשים עם מוגבלות(התאמות נגישות לשירותי בריאות ולמקומות נתינתם)התשע"ו-2016,תקני 1918 ,תקנות בניין קיים ומתבסס על נתונים שנמסרו ע"י הנהלת המוסד.היועץ לא ישא באחריות כלשהי במקרה בו המידע שנמסר לה שגוי ו/או לא מדויק ו/או אינו מלא.

הסקר אינו בא להחליף מתכננים כגון מתכנן תנועה ,מתכנן אינסטלציה, קונסטרוקטור ,אדריכל ועוד

נושא	נדרש	קיים	לביצוע פערים לסגירה
כללי		**לבית המרקחת יש מסלול כניסה ויציאה נפרדים**	
מקום חניה נגיש(2)		קימות חניות נכים של הרשות,לבית המרקחת אין חניות	

נושא	נדרש	קיים	לביצוע פערים לסגירה
הכוונה(11)(16 קיים) - מרפאה קיימת שפתח הכניסה אליה נמצא בסמוך למדרכה או שביל ציבורי	סימן מוביל יהיה בתחום הדרך העיקרית שבה עושה הציבור שימוש או בצמוד לה; תחילתו תהיה בקו המגע בין המדרכה הגובלת במגרש והקרובה לכניסה הראשית לבניין, באותו כיוון שמגיע ממנו רוב הציבור לבניין, סימן מוביל אל כניסה לבניין יסתיים במרחק 110 סנטימטרים לפני דלת הזזה אופקית או אנכית מול אחת ממזוזות הדלת, ובמרחק 10 עד 30 סנטימטרים מקצה אגף דלת סובבת כאשר היא פתוחה בניצב לפתח, כמתואר בתרשים	בית המרקחת נמצא באזור מסחרי והכניסה אליו מרחבת האזור המסחרי	**<u>מומלץ</u>** להשתמש בשלט קולי לדוגמא מסוג RightHear להכוונה קולית להתמצאות.
דרך נגישה(8)- פתחים(3) - דלת כניסה	רוחב המעבר החופשי בדרך נגישה (1) פתח כניסה נגישה למרפאה קיימת לשירותי בריאות;(2) חדר בדיקה וטיפול עם נגישות מיוחדת **לא יפחת מ 90 ס"מ** .במידה ורוחב המעבר החופשי בכניסה ראשית או פתח המעלית המוביל לחדר בדיקה וטיפול מיוחד קטן מ-90 ס"מ ,במקרה כאמור רוחב המעבר החופשי , **לא יהיה קטן מ-80 ס"מ**.	דלת פתח אור כ-100 ס"מ נפתחת החוצה ,כוח משיכת הדלת גדול מ 30 ניוטון	
דרך נגישה(8)- פתחים(3) - דלת יציאה	רוחב המעבר החופשי בדרך נגישה (1) פתח כניסה נגישה למרפאה קיימת לשירותי בריאות;(2) חדר בדיקה וטיפול עם נגישות מיוחדת **לא יפחת מ 90 ס"מ** .במידה ורוחב המעבר החופשי בכניסה ראשית או פתח המעלית המוביל לחדר בדיקה וטיפול מיוחד קטן מ-90 ס"מ ,במקרה כאמור רוחב המעבר החופשי , **לא יהיה קטן מ-80 ס"מ**.	דלת פתח אור כ-100 ס"מ נפתחת החוצה ,כוח משיכת הדלת גדול מ 30 ניוטון	

נושא	נדרש	קיים	לביצוע פערים לסגירה
פתחים (8(ב'))(14 קיים)	כוח פתיחה מקסימאלי לדלת, לרבות עם מגיף דלת: א. 22 ניוטון לדלת פנים (למעט דלת עשן, אש ומרחב מוגן). ב. 30 ניוטון לדלת חוץ. ג. לדלת שבמצבה הרגיל סגורה, אם הכוח הנדרש גדול מ-30 ניוטון – יותקן אמצעי עזר כך שהכוח לא יעלה על ערך זה.	כוח פתיחת הדלתות כניסה ויציאה גדול מ 30 ניוטון	**<u>לביצוע</u>**:חלופה א'.לכוון מחזיר שמן כך שכוח פתיחה מקסימאלי לא יעלה על 30 ניוטון . חלופה ב': להתקין אמצעי עזר כך שהכוח לא יעלה על 30 ניוטון כגון דלת נפתחת חשמלית
דלת יציאה מבית המרקחת - משטח תפקוד(14(7))קיים	לפני ואחרי דלת קיים משטח תפקוד-שטח אופקי חופשי לפני דלת, עפ"י ת"י 1918 חלק 3.1 סעיף 2.3.5.2 שמאפשרת לאדם המתנייע בכיסא גלגלים לסגת ולפתוח את הדלת.	אין משטח תמרון ליציאה מהדלת מדפים ומתקן אבטחה מצירים את האזור 	יש לפנות את המדפים הצמודים ומתקן זיהוי לחשד לגניבה לדלת היציאה למרחק של 150 ס"מ מהדל 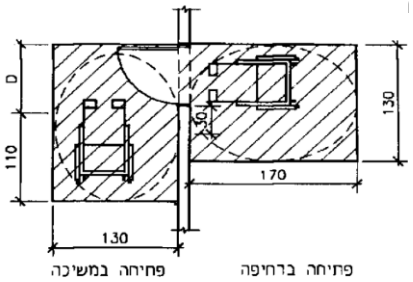
דלפק בית מרקחת(15)	עמדת שירות בעמידה המצריך העברת מוצרים למקבל שירות יושב או עומד בין 80 ל 100 ס"מ לכל היותר, ומשטח תמרון בקוטר 150 ס"מ או 130X170 ס"מ	קיימות 4 עמדות עמידה בגובה 94 ס"מ ,עמדה 3 עם דלפק מונמך בגובה 74 ועומק 30 ס"מ ,הדלפק נמצא מול דלת היציאה ללא משטח תמרון . 	יש לפנות את המדפים הצמודים ומתקן זיהוי לחשד לגניבה לדלת היציאה למרחק של 150 ס"מ מהדלת מינימום.מומלץ 170 ס"מ.(ראה דלת יציאה)

נושא	נדרש	קיים	לביצוע פערים לסגירה
חדר יועץ - דרך נגישה(8)-פתחים(3),פנים החדר 13(2)	פתח כניסה נגישה לחדר יועץ מינימום 90 ס"מ במידה ורוחב המעבר החופשי קטן מ 90 ס"מ, במקרה כאמור רוחב המעבר החופשי , לא יהיה קטן מ-80 ס"מ. בכניסה לחדר ימצא משטח חופשי לסיבוב כיסא גלגלים בגודל 130X170 ס"מ או קוטר 150 ס"מ במידת האפשר יותאם לקוטר 170 ס"מ	דלת פתח אור 90 ס"מ ,בפנים החדר משטח תמרון מתחת לשולחן של 130X170 ס"מ- תקין 	
מתקן תור -בית מרקחת	אל המכשיר מובילה דרך נגישה וקיים שטח רצפה חופשי לפני המכשיר במידות קוטר 150 ס"מ לפחות או 130X170 ס"מ מינ.. גובה אמצעי ההפעלה: אם ההגעה אל אמצעי ההפעלה מהחזית, 65-120 ס"מ מעל פני הרצפה. ללא מכשול. אם ההגעה אל אמצעי ההפעלה מהצד ללא מכשול גובהם 65-130 ס"מ מעל הרצפה .	אין שטח רצפה חופשי מול מתקן תור בקוטר של 150 ס"מ	1.יש להתאים מיקום המכשיר כך שיהיה משטח תמרון של 130X170 או קוטר 150 ס"מ. 2. לזיהוי המתקן יש להתקין פס מאתר לפני מתקן התור או שלט קולי
מסך קריאת תור+ וכריזה בית מרקחת	מערכת כריזה ורישום מספר תור	קיים	
דלפקי מוצרים שאינם תרופות	א.רוחב מעבר פנוי לפחות 90 ס"מ. כאשר יש פניה בדרך של יותר מ-30 מעלות סכום רוחב המעברים (רוחב המעבר לפני הפניה + רוחב המעבר אחרי הפניה) הינו 200 ס"מ לפחות. ב.בקצה דרך נגישה ללא מוצא באזור מדפים, שרוחבה קטן מ-1.30 מטרים יש שטח לסיבוב כיסא גלגלים	מדפים בגובה מעל 140 ס"מ 	**<u>מומלץ</u>** לתכנן את המדפים והמוצרים שאינם תרופות עפ"י ההנחיה שבדרישה ונוהל עפ"י תקנות שירות
שירותי נכים		אין שירותים לקהל ,	