


עמדת הלבשה עפ"י תקנות הבריאות 25 ו 26

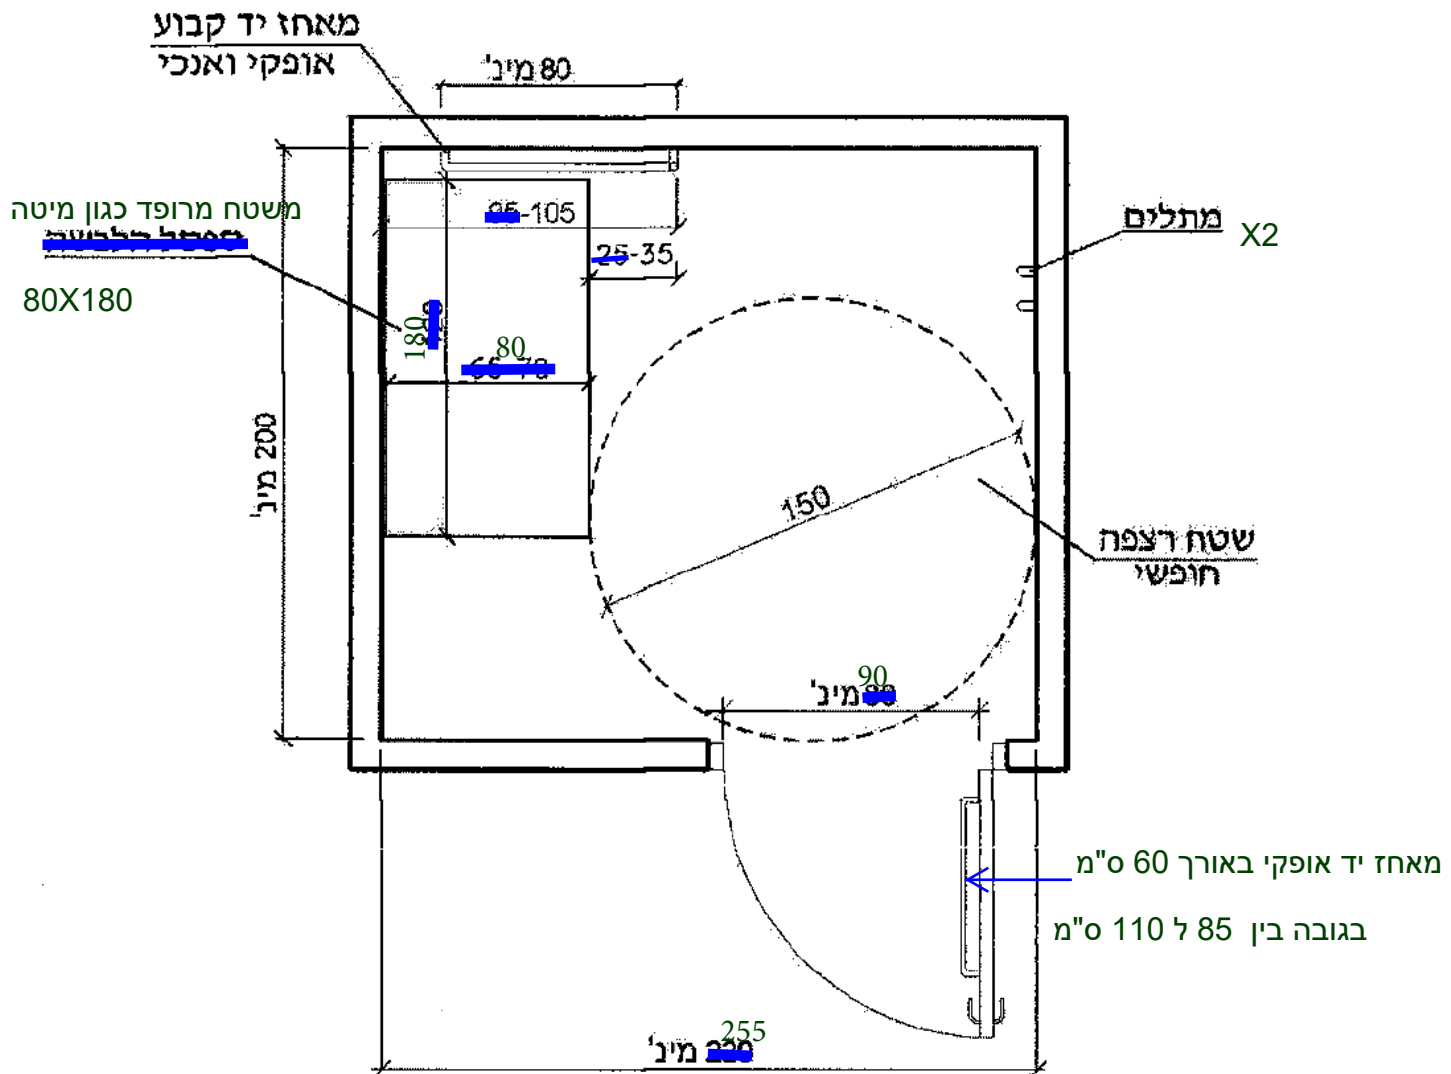

משטח המרופד ניתן לכיוון לגובה 45 עד 50 ס"מ מפני רצפה
 וכן לגובה משטח הבדיקה שאליו יעבור הנבדק
 עומס המשטח הכולל יהיה 200 ק"ג לפחות