



כורם הנדסה (נ.ע.) בע"מ

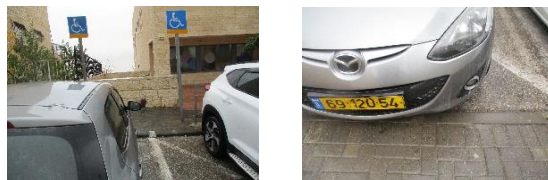
נעמי כורם מהנדסת אזרחית מ.ר. 3063


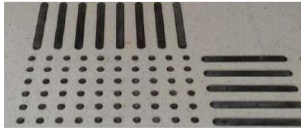
מורשת מת"ס מ.ר. 74 ושירות מ.ר. 2130

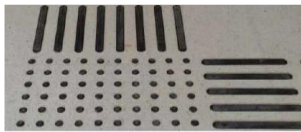
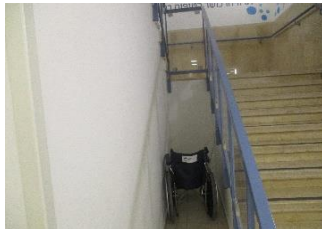
משרד: זכרון יעקב, נייד: 050-8800227

מען למכתבים: ת.ד. 453 זכרון יעקב, 3095301

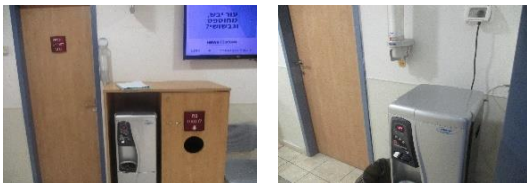

טל: 04-9990926 פקס: 15349990926 noami@corem-eng.com

פער נגישות מתו"ס - מרפאות בניין קיים		מרכז רפואי פסגת זאב		מיום 16/12/2020 בליווי איתי	
כתובת:חיים תורן 45 ,ירושלים		תפוסה:מעל 500		עדכון:	
הדו"ח המפורט להלן מבוסס עפ"י תקנות שוויון לאנשים עם מוגבלות(התאמות נגישות לשירותי בריאות ולמקומות נתינתם)התשע"ו-2016,תקני 1918, תקנות בניין קיים ומתבסס על נתונים שנמסרו ע"י הנהלת המוסד.היועץ לא ישא באחריות כלשהי במקרה בו המידע שנמסר לה שגוי ו/או לא מדויק ו/או אינו מלא.					
הסקר אינו בא להחליף מתכננים כגון מתכנן תנועה, מתכנן אינסטלציה, קונסטרוקטור, אדריכל ועוד					
נושא	נדרש	קיים	לביצוע פערים לסגירה		
הערה כללית:			נדרש תכנון חדר 216 אולטרסאונד נשים, חדר הלבשה חדר צילום, ושירותי נכים בקומה 1		
כללי -תיאור המקום		המרפאת נמצאת במבנה של מכבי הכולל 2 קומות ובית מרקחת			
מקום חניה נגיש(2)			חניות מבנה לעובדים בלבד, קיימות 2 חניות נכים של הרשות בסמוך למבנה עם עליית מדרכה לא תיקניתלא תקניות		<u>לביצוע:</u> החניות שייכות לרשות יש לפנות לרשות במכתב רשום להתאים את החניות ובמיוחד עליית המדרכה והשטח המשותף כגון עמוד למניעת חניה
					

נושא	נדרש	קיים	לביצוע פערים לסגירה
הכוונה(11)(16) קיים) - מרפאה קיימת שפתח הכניסה אליה נמצא בסמוך למדרכה או שביל ציבורי - מחוץ למבנה	סימן מוביל יהיה בתחום הדרך העיקרית שבה עושה הציבור שימוש או בצמוד לה; תחילתו תהיה בקו המגע בין המדרכה הגובלת במגרש והקרובה לכניסה הראשית לבניין, באותו כיוון שמגיע ממנו רוב הציבור לבניין, סימן מוביל אל כניסה לבניין יסתיים במרחק 110 סנטימטרים לפני דלת הזזה אופקית או אנכית מול אחת ממזוזות הדלת, ובמרחק 10 עד 30 סנטימטרים מקצה אגף דלת סובבת כאשר היא פתוחה בניצב לפתח, כמתואר בתרשים	אין סימן מוביל מהמדרכה לדלת הכניסה שהיא דו כנפית, הסימן יגיע למרכז הדלת בצד של הדלת הקבוע	להתקין סימן מוביל בין קו המגע למדרכה ועד לדלת הכניסה למרפאה(ראה בנדרש) ,ועד לדלת הכניסה למרפאה.הסימן יגיע למרכז הדלת בצד של הדלת הקבוע
			 
	כניסה למרפאה		
דרך נגישה(8)- פתחים(3) - דלת כניסה למרפאה	רוחב המעבר החופשי בדרך נגישה (1) פתח כניסה נגישה למרפאה קיימת לשירותי בריאות;(2) חדר בדיקה וטיפול עם נגישות מיוחדת לא יפתח מ 90 ס"מ במידה ורוחב המעבר החופשי בכניסה ראשית או פתח המעלית המוביל לחדר בדיקה וטיפול מיוחד קטן מ-90 ס"מ, במקרה כאמור רוחב המעבר החופשי, לא יהיה קטן מ-80 ס"מ . לכל דלת נדרש 30 ס"מ חופשי לצד הידית	דלת כניסה למרפאה -דו כנפית פתח אור אחד 100 ס"מ , 	
פתחים(8)(ב'))(14) קיים) -	כוח פתיחה מקסימאלי לדלת, לרבות עם מגיף דלת: א. 22 ניוטון לדלת פנים (למעט דלת עשן, אש ומרחב מוגן). ב. 30 ניוטון לדלת חוץ. ג. לדלת שבמצבה הרגיל סגורה, אם הכוח הנדרש גדול מ-30 ניוטון – יותקן אמצעי עזר כך שהכוח לא יעלה על ערך זה.	כח משיכה מעל 4 ק"ג	לביצוע: חלופה א': להשאיר את הדלת כל הזמן במצב פתוח. חלופה ב'.לכוון מחזיר שמן כך שכוח פתיחה מקסימאלי לא יעלה על 30 ניוטון. חלופה ג': להתקין אמצעי עזר כך שהכוח לא יעלה על 30 ניוטון כגון דלת נפתחת חשמלית ,

נושא	נדרש	קיים	לביצוע פערים לסגירה
	פנים המבנה		
הכוונה (11) (16) קיים) - מרפאה קיימת תפוסה מעל 500 איש - פנים המבנה	(1) סימן מוביל בתוך בניין מתחיל מהכניסה העיקרית לבניין ומוביל ממנה לעמדת המודיעין בבניין, וממנה עד לסימן המאתר שמוביל להתקני הפיקוד בתחנה של המעלית המרכזית שבמפלס הכניסה הראשית; אין בבניין מעלית ועמדת מודיעין, מסתיים הסימן המוביל לפני הכניסה העיקרית לבניין; אפשר שבמקום סימן מוביל כאמור קיימים לחלופין אמצעים להכוונה קולית המאפשרים לאדם עם מוגבלות בראיה לזהות כל אחד מהמקומות בבנין הנזכרים בפסקה זו;	אין סימן מוביל מהכניסה למרפאה למעלית, למודיעין בקומת הכניסה אין סימן מאתר לפיקוד המעלית	לביצוע: חלופה א'-1. התקנת סימן מוביל מהכניסה למודיעין ולפס מאתר למעלית באזורים שקיים צורך לפנייה ימינה או שמאלה יותקן סימן אזהרה בגודל 60X60 ס"מ 2. התקנת פס מאתר בכל קומה לפיקוד המעלית. חלופה ב'- הכוונה קולית מהכניסה למעלית וליד המעלית בכל קומה. [מומלץ מחברת RH] 
	1.בראש מהלך המדרגות ובמשטחי ביניים שאורכם עולה על 200 ס"מ, ימצא סימן אזהרה בעומק 60 ס"מ בניגוד חזותי ומישושי, יותקנו במרחק השווה לרוחב השלח מקצה השלח העליון	אין סימן אזהרה 	לביצוע: 1. להתקין סימן אזהרה בעומק 60 ס"מ בניגוד חזותי ומישושי, יותקנו במרחק השווה לרוחב השלח מקצה השלח העליון - ביציאה בכל קומה סה"כ 3 משטחים
	2. בקצה כל שלח מדרגה קיים פס בניגוד חזותי במרחק שאינו גדול מ 3 ס"מ מקצה השלח וברוחב 3 ס"מ.	V	
	3.א. קיימים בתי אחיזה משני הצדדים (באופן אחיד ברצף מהלכי המדרגות) בגובה בין 85 ל 95 ס"מ ובהתקנה חדשה בין 90 ל 95 ס"מ. בצד הפנימי של מהלך המדרגות ברצף. ב. קצוות בית האחיזה (20 ס"מ) בניגוד חזותי מהסביבה הצמודה להם	בתי אחיזה בגובה 90 ס"מ - תקין	לביצוע:
	4. החלל מתחת למהלך הראשון של המדרגות יהיה חסום. עד לגובה 200 ס"מ	אינו חסום עד לגובה 200 ס"מ 	לביצוע: לחסום כניסה לחלל עד לגובה 200 ס"מ

נושא	נדרש	קיים	לביצוע פערים לסגירה
מעלית	עפ"י תקנות נגישות בניין קיים, טור ג' שלצד פרט משנה (9), ואולם ממדי פנים התא יהיו כאמור 100X140 ס"מ לפחות; ורוחב המעבר החופשי אינו קטן מ-80 ס"מ.	קיימות 2 מעליות	
עומק תא מעלית	140 ס"מ מינימום ,	140 ס"מ , 200 ס"מ	
רוחב תא	100 ס"מ מינימום,באם מחליפים מעלית 110 ס"מ מינימום(טיפוס 2)	110 ס"מ	
רוחב מעבר חופשי בדלת	80 ס"מ מינימום ובאם מחליפים מעלית 90 ס"מ מינימום	80 ס"מ	
כללי מעלית	לחיצים בתא	לחיץ קומת היציאה אינו בניגוד חזותי וניגוד מישושי לשאר הלחיצים. 	יש להתאים שלחיץ קומת היציאה יהיה בניגוד חזותי וניגוד מישושי לשאר הלחיצים ב - 2 המעליות.

נושא	נדרש	קיים	לביצוע פערים לסגירה
מתקן תור-מרפאה	קומת כניסה אל המכשיר מובילה דרך נגישה וקיים שטח רצפה חופשי לפני המכשיר במידות קוטר 150 ס"מ לפחות או 130X170 ס"מ מינ.. גובה אמצעי ההפעלה: אם ההגעה אל אמצעי ההפעלה מהחזית, 65-120 ס"מ מעל פני הרצפה. ללא מכשול. אם ההגעה אל אמצעי ההפעלה מהצד ללא מכשול גובהם 65-130 ס"מ מעל הרצפה . זיהוי מקום המכונה ע"י אדם עם מוגבלות ראייה, יהיה ע"י סימן מאתר או שלט קולי	חסר פס מאתר(מכונה אוטומטית) 	1. להתקין פס מאתר לפני מתקן התור או שלט קולי(לדוגמא מחברת R.H)
מתקן לשתיית מים (8.224)	הוראות התקנה למתקן שתייה: 1.שטח רצפה חופשי מול המתקן קוטר 170 ס"מ(אם לא ניתן קוטר 150 ס"מ). 2 גובה אמצעי הפעלה בגישה חזיתית בין 65 ל 120 ס"מ. 3. גובה יציאת זרם המים בין 85 ל 110 ס"מ. 4. אם מסופקות כוסות חד פעמיות המתקן ימוקם בגובה 110 ס"מ משיכת הכוס.	מתקן כוסות גובה משיכת כוס 128 ס"מ ברפואה תעסוקתית בגובה 130 	לביצוע: 1. להתקין מתקן כוסות בגובה 110 ס"מ 
דרך נגישה(8)-פתחים(3) - דלת כניסה ממעבדה למרפאה תעסוקתית	רוחב המעבר החופשי בדרך נגישה (1) פתח כניסה נגישה למרפאה קיימת לשירותי בריאות;(2) חדר בדיקה וטיפול עם נגישות מיוחדת לא יפחת מ 90 ס"מ במידה ורוחב המעבר החופשי בכניסה ראשית או פתח המעלית המוביל לחדר בדיקה וטיפול מיוחד קטן מ-90 ס"מ ,במקרה כאמור רוחב המעבר החופשי , לא יהיה קטן מ-80 ס"מ. לכל דלת נדרש 30 ס"מ חופשי לצד הידית	דלת כניסה למרפאה -דו כנפית פתח אור אחד 80 ס"מ , - קיימת גישה מעגלית עם כניסה של 90 ס"מ 	לביצוע: להתקין של הכוונה לכניסה הנגישה

נושא	נדרש	קיים	לביצוע פערים לסגירה
פתחים (8ב')/14 קיים) -	כוח פתיחה מקסימאלי לדלת, לרבות עם מגיף דלת: א. 22 ניוטון לדלת פנים (למעט דלת עשן, אש ומרחב מוגן). ב. 30 ניוטון לדלת חוץ. ג. לדלת שבמצבה הרגיל סגורה, אם הכוח הנדרש גדול מ-30 ניוטון – יותקן אמצעי עזר כך שהכוח לא יעלה על ערך זה.	כח משיכה מעל 6 ק"ג	לביצוע: חלופה א': להשאיר את הדלת כל הזמן במצב פתוח . חלופה ב'.לכוון מחזיר שמן כך שכוח פתיחה מקסימאלי לא יעלה על 30 ניוטון . חלופה ג': להתקין אמצעי עזר כך שהכוח לא יעלה על 30 ניוטון כגון דלת נפתחת חשמלית ,
חדרי בדיקה וטיפול עם נגישות מיוחדת(13) - בקומת כניסה		בקומת כניסה 13 חדרי טיפול	
חדרי בדיקה וטיפול מיוחד עם / ללא מיטה(13),פתחי אור (דלתות(10)) פ"א (8) - מעבדה ומעורב	מינימום הכרחי – מיטה נגישה אחת לכל 5 חדרי טיפול : □מיטת הלבשה – בגודל 80X180 ס"מ, מתכוננת מגובה 45 ס"מ עד לגובה טיפול כולל מאחז על המיטה □במידה ויש מיטת טיפול בחדר – ימצאו אמצעי עזר למעבר מהמיטה לכיסא הגלגלים (כגון: מעקה בצד המיטה, מתקן הרמה).	חדרים ללא מיטת טיפול: חדר 123 -ריפוי בעיסוק , חדר 125 - תזונאית , עו"ס 114 - קלינאית תקשורת חדר 124-מעבדה, - עם מיטה	חדרים לטיפול מיוחד:חדרים:-124 - מעבדה, 123 - ריפוי בעיסוק כמות מיטות טיפול מיוחדות לרכישה : 1 - מעבדה
פתחים(דלתות(10)) פ"א (8) - חדרים לטיפול מיוחד	חדר בדיקה וטיפול עם נגישות מיוחדת לא יפחת מ-90 ס"מ. ו 30 ס"מ פנוי לצד הידית במידה ורוחב המעבר החופשי בכניסה ראשית או פתח המעלית המוביל לחדר בדיקה וטיפול מיוחד קטן מ-90 ס"מ, במקרה כאמור רוחב המעבר החופשי, לא יהיה קטן מ-80 ס"מ , לכל דלת נדרש 30 ס"מ חופשי לצד הידית	פתח אור חדר: 123- 78 ס"מ, 124- 88 ס"מ	לביצוע: להרחיב פתח אור ל- 90 ס"מ ובאם פתח אור משקוף 90 ניתן לבצע זאת ע"י ציר swing clear


נושא	נדרש	קיים	לביצוע פערים לסגירה
חדרי בדיקה וטיפול מיוחד עם / ללא מיטה(13),פתחי אור (דלתות(10)) פ"א (8) - רפואה תעסוקתית	מינימום הכרחי – מיטה נגישה אחת לכל 5 חדרי טיפול : □מיטת הלבשה – בגודל 80X180 ס"מ, מתכוננת מגובה 45 ס"מ עד לגובה טיפול כולל מאחז על המיטה □במידה ויש מיטת טיפול בחדר – ימצאו אמצעי עזר למעבר מהמיטה לכיסא הגלגלים (כגון: מעקה בצד המיטה, מתקן הרמה).	חדרים עם מיטת טיפול: חדר 112-מרפאת אחיות תעסוקתית - בפנים 2 חדרים שהכניסה דרך מסדרון ברוחב 97 ס"מ. חדר 111-מרפאה תעסוקתית -רופא בתוך החדר מזכירה, וחדר רופא חדר 110 -מזכירה,עו"ס בפנים 2 חדרים חדר 109 - עו"ס	חדרים לטיפול מיוחד:חדרים:- 111 , 110 כמות מיטות טיפול מיוחדות לרכישה : 2
פתחים(דלתות(10)) פ"א (8) - חדרי לטיפול מיוחד - רפואה תעסוקתית	חדר בדיקה וטיפול עם נגישות מיוחדת לא יפחת מ-90 ס"מ. ו 30 ס"מ פנוי לצד הידית במידה ורוחב המעבר החופשי בכניסה ראשית או פתח המעלית המוביל לחדר בדיקה וטיפול מיוחד קטן מ-90 ס"מ, במקרה כאמור רוחב המעבר החופשי, לא יהיה קטן מ-80 ס"מ , לכל דלת נדרש 30 ס"מ חופשי לצד הידית	פתח אור חדר 111 - 78 ס"מ למבואה וחדר רופא , פתח אור חדר 110 - 78 ס"מ למבואה ולחדרים	לביצוע: להרחיב פתח אור ל- 90 ס"מ לדלתות כניסה למבואות חדרי 110,111, לדלת רופא, וחדר ימין [עם מיטה] הנמצא בחדר 110
חדרי בדיקה וטיפול מיוחד עם / ללא מיטה(13),פתחי אור (דלתות(10)) פ"א (8) - בריאות הנפש	מינימום הכרחי – מיטה נגישה אחת לכל 5 חדרי טיפול : □מיטת הלבשה – בגודל 80X180 ס"מ, מתכוננת מגובה 45 ס"מ עד לגובה טיפול כולל מאחז על המיטה □במידה ויש מיטת טיפול בחדר – ימצאו אמצעי עזר למעבר מהמיטה לכיסא הגלגלים (כגון: מעקה בצד המיטה, מתקן הרמה).	חדרים ללא מיטת טיפול: חדר 103 -פסיכולוגים- כניסה למבואה עם 2 חדרים , חדר 101- פסיכיאטריה ילדים, מזכירה - כניסה למבואה ולחדר הרופא	חדרים לטיפול מיוחד:חדרים:- 101, 103 כמות מיטות טיפול מיוחדות לרכישה : 0



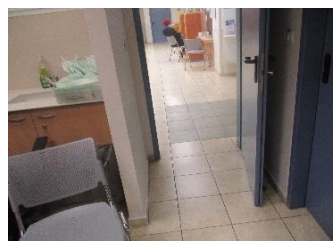
נושא	נדרש	קיים	לביצוע פערים לסגירה
פתחים(דלתות(10)) פ"א (8) - חדריים לטיפול מיוחד - בריאות הנפש	חדר בדיקה וטיפול עם נגישות מיוחדת לא יפחת מ-90 ס"מ. ו 30 ס"מ פנוי לצד הידית במידה ורוחב המעבר החופשי בכניסה ראשית או פתח המעלית המוביל לחדר בדיקה וטיפול מיוחד קטן מ-90 ס"מ, במקרה כאמור רוחב המעבר החופשי, לא יהיה קטן מ-80 ס"מ, לכל דלת נדרש 30 ס"מ חופשי לצד הידית	פתח אור חדר 103 - 78 ס"מ למבואה ול-2 חדרי טיפול שאין 30 ס"מ לצד הידית, פתח אור חדר 101 - 78 ס"מ למבואה ולחדר, אין 30 ס"מ לצד הידית 	לביצוע: 1. להרחיב פתח אור ל-90 ס"מ לדלתות כניסה למבואות חדר 101 ולחדר רופא, למבואת חדר 103, ולדלת פסיכולוגית. 2. לכל הדלתות שאין 30 ס"מ לצד הידית להתקין לשונית רול.
חדר בדיקה וטיפול מיוחד - פנים החדר (2)13	במעבר מכיסא הגלגלים למשטח אחר לצד מיטת הטיפול ולפני שולחן הרופא. ימצא משטח חופשי לסיבוב גודל: קוטר 150 ס"מ במידת האפשר - יותאם לקוטר 170 - לשם מעבר מכיסא גלגלים למשטח אחר לצורך בדיקה.	התאמה לכל חדר לטיפול מיוחד בקומת כניסה	יש לוודא שעם החלפת דלתות והוספת מיטות נגישות, ישנו משטח חופשי לסיבוב כיסא גלגלים בקוטר 150 ס"מ, מול המיטה, מול שולחן הרופא. ומול דלת הכניסה / יציאה לחדר
דלתות (10)-ידייות	ידית הדלת אינה ידיית כפתור, ואינה כוללת חלקים חדים.	דלת כניסה למבואת רפואה תעסוקתית עם ידיית כפתור 	לביצוע: החלפת ידיית הכפתור לידיית נוחה לגריפה לחדרים:
מעבדה אשנב הנחת דגימות(15)	עמדת שירות בעמידה המצריך העברת מוצרים למקבל שירות יושב או עומד בין 80 ל 100 ס"מ לכל היותר, ומשטח תמרון בקוטר 150 ס"מ או 130X170 ס"מ	אין אשנב דגימות	

נושא	נדרש	קיים	לביצוע פערים לסגירה
בית שימוש נגיש(12)[עפ"י פרט משנה 21 בקיים]	אם <u>במרפאה קיימת</u> , קיים בית שימוש המשמש את הציבור, ימצא במרפאה גם בית שימוש נגיש,	קומת כניסה תא יוניסקס	
דלת כניסה למבואת תאי שירותים - משטח תפקוד(14)(7)קיים	לפני ואחרי דלת קיים משטח תפקוד-שטח אופקי חופשי לפני דלת, עפ"י ת"י 1918 חלק 3.1 סעיף 2.3.5.2 שמאפשרת לאדם המתנייע בכיסא גלגלים לסגת ולפתוח את הדלת. אזור הערכות לפני דלת המבואה 150X150 או 130X170 ס"מ	V 	
גודל תא	מידות התא חדש 150X200 ס"מ מינימום לאחר חיפויים (בתא קיים 140X170)	תא טרפזי באורך 193 וברוחבים 162 ס"מ 145 באזור האסלה ומול האסלה 141 ס"מ 	
	אזור הערכות לפני הדלת 150X150 או 130X170 ס"מ	V	
דלתות	פתח אור 75 ס"מ(חדש 80 ס"מ) ו 30 ס"מ פנוי לצד הידית, ידית נוחה לגריפה, <u>מנעול תפוס /פנוי</u> , ללא מחזיר שמן על הדלת, מאחז יד אופקי פנימי גובה 85-110 ס"מ,	פתח אור 80 ס"מ	
שילוט	סמל בית שימוש נגיש <u>מישושי מובלט</u> - בגודל 16X16 ס"מ, יכיל גם את סמל הנגישות הבינלאומי וימוקם על הקיר בצד הידית של הדלת. גובה מרכז השלט 150 ס"מ.	לא תקין	להחליף לשלט תיקני מישושי מובלט בשירותים משותפים מתקנים שלט ריבועי בגודל 16X16 ס"מ מינימום מישושי מובלט, גובה מרכז שלט 150 ס"מ- על הקיר בצד הידית 
אסלה	1. גובה אסלה 45 ס"מ עד 50 ס"מ;	קיים מגביה אסלה	<u>לביצוע</u> : להחליף לאסלת מונבולוק לנכים
	2.מרכז אסלה לקיר הקרוב 45 ס"מ	V	

נושא	נדרש	קיים	לביצוע פערים לסגירה
אסלה	3. לצד האסלה (שאין בו כיור) קיים מרווח פנוי ברוחב 80 ס"מ.(בקיים 75 ס"מ)	V	
מאחזי יד בבית שימוש נגיש (22)	מאחז יד <u>קבוע</u> L - יותקן על הקיר הקרוב לאסלה ומקום המפגש בין החלק האופקי לאנכי יהיה במרחק 90 עד 95 ס"מ, ובגובה פנים בין 75 ל 85 ס"מ ואחיד לשני המאחזים	מאחז L במרחק 95 ס"מ, לא מתאים עקב הטרפז והכיור	<u>לביצוע</u> : פירוק מאחז L והתקנות בנקודת המפגש אנכי / אופקי 90 ס"מ מקיר אחורי
	מאחז יד <u>מתקפל</u> יותקן על הקיר שבגב האסלה או בצמוד לו על גבי עמוד מתאים שיועגן לרצפה בגובה פנים בין 75 ל 85 ס"מ ואחיד לשני המאחזים, מרחק מרכז המאחזים מציר אורך של האסלה יהיה בין 36 ל 40 ס"מ		<u>לביצוע</u> : להתקין עפ"י הנדרש
התקנת כיור	מרכז כיור -מרוחק מקיר אחורי של האסלה 118-122 ס"מ, גובה 83-85 ס"מ, חלל פנוי תחתון 70 ס"מ מינימום,	כיור בגובה 77 ס"מ ,	לפרק כיור קיים ולהתקין את הכיור החדש התיקני בגובה 83 ס"מ ובמרחק 120 מרכז כיור לקיר אחורי
	מידות כיור רוחב 40-52 עומק 30-40 ס"מ עם ברז וידית מנוף (לד'וגמא: אלפא 45 של חרסה)	כיור בגודל 27X36 ס"מ	<u>לביצוע</u> : להחליף לכיור תיקני לדוגמא אלפא 45 של חרסה
אביזרי שירותי נכים-- בקבועות ואבזרים אלה מתקיימות הוראות סעיף 2.11.9 בת"י 1918 חלק 3.1	מראה במידות 45X85 ס"מ מינ. -תחילת גובה התקנה-90 ס"מ מפני ריצוף מעל הכיור		<u>לביצוע</u> :התקנת מראה מעל הכיור בגודל 45X85 ס"מ מינימום ובגובה 90 ס"מ מפני רצפה מקסימום (מומלץ 50X90) ס"מ
	מדף 15X30 ס"מ בגובה פני כיור ובהמשכו	חסר מדף	<u>לביצוע</u> : להתקין מדף בגובה פני כיור ובהמשכו
	מתקן לנייר טואלט יותקן על הקיר מעל החלק האופקי של מאחז היד הקבוע ויהיה מרוחק 20 ס"מ - 25 ס"מ מהחלק האופקי של המאחז ומחלקו האנכי.		<u>לביצוע</u> : להתקין עפ"י הנדרש
	מתקן ליבוש ידים תחתית גובה 120-130 ס"מ	מתקן בגובה משיכת נייר 120 ס"מ	
	וו תליה גובה 140 ס"מ	חסר וו תליה	<u>לביצוע</u> : להתקין וו תליה בגובה 140 ס"מ
	פח אשפה	לא במקום	<u>לביצוע</u> : להתקין את הפח באזור המדף/מייבש הידיים מתחתם
	סבוכיה		<u>לביצוע</u> : להתקין הסבוכיה מעל המדף. או להדביק על המראה -מומלץ

נושא	נדרש	קיים	לביצוע פערים לסגירה
	קומת 1		
עמדת מודיעין ועמדת שירות נגישות(15)	במזכירות רפואית, עמדת אחיות ובעמדת מודיעין בבית חולים קיים, בנויות ושאין בנויות, יתקיימו תקנות 18(א)-(עמדה עמידה קיימת בגובה 110 ס"מ או עמדת שירות בשיבה),(ב)-תקנת משנה א' תחול על עמדה אחת לפחות מכל עשר, ו-(ו)-עמדה סגורה-סימון שולי פתח החציצה בין נותן השירות למקבלו; לתקנות נגישות השירות; בעמדת מודיעין, תחול בנוסף, פסקה (1) בתקנה 20(א) לתקנות נגישות השירות.	מזכירות רפואית 3- עמדות ישיבה, עומק מגב שולחן 20 ס"מ, מזכירות מכון רנטגן עמדת ישיבה עומק מגב שולחן 20 ס"מ 	לביצוע: להתקין עמדה נגישה אחת לפחות או להתאים עמדה קיימת לדוגמא מדף נשלף, מדף מתקפל ועוד במזכירות/משרד ובמזכירות רנטגן
מתקן תור -מרפאה	אל המכשיר מובילה דרך נגישה וקיים שטח רצפה חופשי לפני המכשיר במידות קוטר 150 ס"מ לפחות או 130X170 ס"מ מיני.. גובה אמצעי ההפעלה: אם ההגעה אל אמצעי ההפעלה מהחזית, 65-120 ס"מ מעל פני הרצפה. ללא מכשול. אם ההגעה אל אמצעי ההפעלה מהצד ללא מכשול גובהם 65-130 ס"מ מעל הרצפה . זיהוי מקום המכונה ע"י אדם עם מוגבלות ראייה, יהיה ע"י סימן מאתר או שלט קולי	חסר פס מאתר(מכונה אוטומטית) 	1. להתקין פס מאתר לפני מתקן התור או שלט קולי(לדוגמא מחברת R.H)
מתקן לשתיית מים (8.224)	הוראות התקנה למתקן שתייה: 1.שטח רצפה חופשי מול המתקן קוטר 170 ס"מ(אם לא ניתן קוטר 150 ס"מ). 2. גובה אמצעי הפעלה בגישה חזיתית בין 65 ל 120 ס"מ. 3. גובה יציאת זרם המים בין 85 ל 110 ס"מ. 4. אם מסופקות כוסות חד פעמיות המתקן ימוקם בגובה 110 ס"מ משיכת הכוס.	מתקן כוסות גובה משיכת כוס 130 ס"מ ב-2 עמדות 	לביצוע: 1. להתקין מתקן כוסות בגובה 110 ס"מ ב- 2 העמדות 

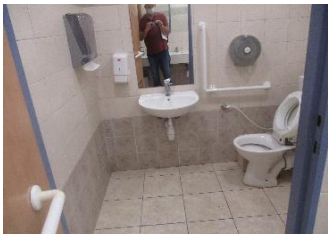
נושא	נדרש	קיים	לביצוע פערים לסגירה
חדרי בדיקה וטיפול עם נגישות מיוחדת(13) - בקומת 1	מינימום הכרחי – מיטה נגישה אחת לכל 5 חדרי טיפול : מיטת הלבשה – בגודל 180X80 ס"מ, מתכוננת מגובה 45 ס"מ עד לגובה טיפול כולל מאחז על המיטה □ במידה ויש מיטת טיפול בחדר – ימצאו אמצעי עזר למעבר מהמיטה לכיסא הגלגלים (כגון: מעקה בצד המיטה, מתקן הרמה).	חדרים עם מיטת טיפול: חדר 220 -מכון פזיותרפיה , חדר 201-עיניים,כירוגיה,אורולוגיה , 203-מרפאת אחיות 204, - עור,א.א.ג, נוירולוגיה,אורתופדיה , 205 - משפחה,אורתופדיה , 206 - משפחה , קרדיולוגיה , 207 - משפחה, גסטרו 208 - פרקי ירכיים , משפחה 209 - ילדים , 210 - משפחה חדר ללא מיטה - 215 התפתחות הילד	חדרים לטיפול מיוחד :חדרים:201, 220, 203,206, 215 ,
חדרי בדיקה וטיפול עם / ללא מיטה(13),פתחי אור (דלתות(10)) פ"א (8))	חדר בדיקה וטיפול עם נגישות מיוחדת לא יפחת מ-90 ס"מ. במידה ורוחב המעבר החופשי בכניסה ראשית או פתח המעלית המוביל לחדר בדיקה וטיפול מיוחד קטן מ-90 ס"מ, במקרה כאמור רוחב המעבר החופשי, לא יהיה קטן מ-80 ס"מ , לכל דלת נדרש 30 ס"מ חופשי לצד הידית	פתח אור חדר :206 - 79 ס"מ ,	כמות מיטות טיפול מיוחדות לרכישה :4 [עבור חדרים:201, 220, 203,206]
פתחים(דלתות(10)) פ"א (8) - חדרים לטיפול מיוחד	חדר בדיקה וטיפול עם נגישות מיוחדת לא יפחת מ-90 ס"מ. במידה ורוחב המעבר החופשי בכניסה ראשית או פתח המעלית המוביל לחדר בדיקה וטיפול מיוחד קטן מ-90 ס"מ, במקרה כאמור רוחב המעבר החופשי, לא יהיה קטן מ-80 ס"מ , לכל דלת נדרש 30 ס"מ חופשי לצד הידית	חדר 201 - עיניים, אין 30 ס"מ לצד הידית מפנים ומשטח תמרון מול הדלת	לביצוע:1. להרחיב פתח אור ל- 90 ס"מ ובאם פתח אור משקוף 90 ניתן לבצע זאת ע"י ציר swing clear .
חדר בדיקה וטיפול מיוחד - פנים החדר (2)13	במעבר מכיסא גלגלים למשטח אחר לצורך בדיקה ימצא משטח חופשי לסיבוב כיסא גלגלים בגודל 130X170 ס"מ או קוטר 150 ס"מ במידת האפשר יותאם לקוטר 170 ס"מ	חדר 201 - עיניים, אין 30 ס"מ לצד הידית מפנים ומשטח תמרון מול הדלת	חדר 201 - 1. להרוס קיר החוצץ בין הכיור לדלת, לשנות מיקום כיור לקבלת מסדרון מול הדלת ברוחב 150 ס"מ [במקרה מסוים באישור יועץ הנגישות ניתן לרוחב 130 ס"מ] 2. להתאים את החדר, לקבלת משטח חופשי לסיבוב כיסא גלגלים בקוטר 150 ס"מ, מול המיטה, מול שולחן הרופא.ומול דלת הכניסה /יציאה לחדר



נושא	נדרש	קיים	לביצוע פערים לסגירה
	מכון דימות		
רופא נשים,אולטרסאונד נשים			
חדרי בדיקה וטיפול מיוחד עם מיטה(13)(14) פתחי אור (דלתות(10)) פ"א ((8)	מינימום הכרחי – מיטה נגישה אחת לכל 5 חדרי טיפול: מיטת טיפול – בגודל 180X80 ס"מ, מתכוננת מגובה 45 ס"מ עד לגובה טיפול כולל מאחז על המיטה [במידה ויש מיטת טיפול בחדר – יימצאו אמצעי עזר למעבר מהמיטה לביסא הגלגלים (כגון: מעקה בצד המיטה, מתקן הרמה).	נשים: חדר 216 רופא נשים,אולטרסאונד נשים - בתוך החדר קיים שירותים	חדרים לטיפול מיוחד: חדרים:- 2016 כמות מיטות טיפול מיוחדות לנשים לרכישה 1:
פתחים(דלתות(10)) פ"א ((8) - חדרים לטיפול מיוחד	חדר בדיקה וטיפול עם נגישות מיוחדת לא יפחת מ-90 ס"מ. במידה ורוחב המעבר החופשי בכניסה ראשית או פתח המעלית המוביל לחדר בדיקה וטיפול מיוחד קטן מ-90 ס"מ, במקרה כאמור רוחב המעבר החופשי, לא יהיה קטן מ-80 ס"מ , לכל דלת נדרש 30 ס"מ חופשי לצד הידית	דלתות חדר 216 עם פתח אור חדר בין 66 ל 70 ס"מ - חדר צפוף לכניסה	לביצוע: תכנון חדר 216 כולל תא שירותי נכים [בקומה 1 -אין שירותי נכים במדור נשים ובמדור גברים הכניסה למדור לא נגישה]
חדר בדיקה וטיפול מיוחד - פנים החדר (2)13	במעבר מכיסא גלגלים למשטח אחר לצורך בדיקה ימצא משטח חופשי לסיבוב כיסא גלגלים בגודל 130X170 ס"מ או קוטר 150 ס"מ במידת האפשר יותאם לקוטר 170 ס"מ	חדר 216 אין משטחי תמרון	לביצוע: תכנון חדר 216 כולל תא שירותי נכים
דלתות (10)-ידיות	ידיית הדלת אינה ידיית כפתור, ואינה כוללת חלקים חדים.	חדר 216 עם ידיית כפתור	לביצוע: החלפת ידיית הכפתור לידיית נוחה לגריפה לחדרים:216

נושא	נדרש	קיים	לביצוע פערים לסגירה
מכון רנטגן			
מכון דימות - צילום - חדר 219	חדר הלבשה נגיש	חדר הלבשה בגודל 109X124 ס"מ, גובה מיטת בדיקה 56 ס"מ, רוחב חדר צילום 3 מטר 	לביצוע: חלופה א' - לתכנן את חדרי ההלבשה שאחד מהם יהיה נגיש עם דלת פ"א 80 ס"מ ספסל 80X180 ס"מ ומשטח תמרון מול הספסל 150 ס"מ. - מומלץ בעית מקום בתוך חדר הצילום חלופה ב' - להתאים ספסל מתקפל בגובה 45 ס"מ ובגודל 80X180 ס"מ עם מאחז יד L בתוך חדר רנטגן שמול המיטה שהיא פתוחה קיים משטח תמרון של 150 ס"מ, חלופה ג' - להחזיק מנוף להעברה למיטת הטיפול שתשמש להלבשה, לכל המצבים נדרשת פרטיות, חלופה ד' - מכתב רשמי שאין צורך להתפשט ולהתלבש לפני צילום רנטגן
פתחים (דלתות) (10) פ"א (8) - חדרי לטיפול מיוחד	חדר בדיקה וטיפול עם נגישות מיוחדת לא יפחת מ-90 ס"מ. במידה ורוחב המעבר החופשי בכניסה ראשית או פתח המעלית המוביל לחדר בדיקה וטיפול מיוחד קטן מ-90 ס"מ, במקרה כאמור רוחב המעבר החופשי, לא יהיה קטן מ-80 ס"מ, לכל דלת נדרש 30 ס"מ חופשי לצד הידית	דלת חדר צילום דו כנפית כנף אחת פתח אור 75 ס"מ 	לביצוע: להחליף דלתות כך שפתח אור כנף אחת תהיה 80 ס"מ

נושא	נדרש	קיים	לביצוע פערים לסגירה
	תחנת טיפת חלב - קומה 1		
פתחים(דלתות(10)) פ"א (8) - דלת כניסה לטיפת חלב	חדר בדיקה וטיפול עם נגישות מיוחדת לא יפחת מ-90 ס"מ. במידה ורוחב המעבר החופשי בכניסה ראשית או פתח המעלית המוביל לחדר בדיקה וטיפול מיוחד קטן מ-90 ס"מ, במקרה כאמור רוחב המעבר החופשי, לא יהיה קטן מ-80 ס"מ, לכל דלת נדרש 30 ס"מ חופשי לצד הידית	דלת דו כנפית פתח אור 80 ס"מ 	
חדרי בדיקה וטיפול מיוחד עם / ללא מיטה(13), פתחי אור (דלתות(10)) פ"א (8) - טיפת חלב	מינימום הכרחי – מיטה נגישה אחת לכל 5 חדרי טיפול : □ מיטת הלבשה – בגודל 80X180 ס"מ, מתכוננת מגובה 45 ס"מ עד לגובה טיפול כולל מאחז על המיטה □ במידה ויש מיטת טיפול בחדר – ימצאו אמצעי עזר למעבר מהמיטה לכיסא הגלגלים (כגון: מעקה בצד המיטה, מתקן הרמה).	חדרים ללא מיטת טיפול: חדר 213 - אחות , חדר 212 - רופאת תחנה ומזכירה רפואית חדר 211 - אחות 	חדרים לטיפול מיוחד :חדרים:- 212, 213 כמות מיטות טיפול מיוחדות לרכישה : 1-חדר 212
בית שימוש נגיש(12)[עפ"י פרט משנה 21 בקיים]	אם במרפאה קיימת , קיים בית שימוש המשמש את הציבור, ימצא במרפאה גם בית שימוש נגיש,	קומת 1 - נשים ללא, מדור גברים עם תא נגיש ללא דרך נגישה עם משטח תמרון ליציאה מהמדור	יש לתכנן תא שירותי נכים יוניסקס בסמוך לחדר אולטרסאונד נשים, ולהסיר שלט שירותי נכים במדור גברים במידה ולא ירחיבו את מסדרון הפנימי של התא
דלת כניסה למבואת תאי שירותים - משטח תפקוד(14)(7)קיים	לפני ואחרי דלת קיים משטח תפקוד-שטח אופקי חופשי לפני דלת, עפ"י ת"י 1918 חלק 3.1 סעיף 2.3.5.2 שמאפשרת לאדם המתנייע בכיסא גלגלים לסגת ולפתוח את הדלת. אזור הערכות לפני דלת המבואה 150X150 או 130X170 ס"מ	מדור גברים-אין משטח תמרון מול דלת היציאה מסדרון ברוחב 90 ס"מ לאורך 160 ס"מ, קיר המסדרון הוא קיר פיר המעלית 	יש לתכנן מסדרון ברוחב 150 ס"מ, ולהתאים את התא[נראה שמבחינה הנדסית לא ניתן עקב פיר מעלית.

נושא	נדרש	קיים	לביצוע פערים לסגירה
גודל תא	מידות התא חדש 150X200 ס"מ מינימום לאחר חיפויים (בתא קיים 140X170)	תא בגודל 147X188 	
	אזור הערכות לפני הדלת 150X150 או 130X170 ס"מ	✓	
דלתות	פתח אור 75 ס"מ (חדש 80 ס"מ) ו 30 ס"מ פנוי לצד הידית, ידית נוחה לגריפה, <u>מנעול תפוס / פנוי</u> , ללא מחזיר שמן על הדלת, מאחז יד אופקי פנימי גובה 85-110 ס"מ,	פתח אור 87 ס"מ	
שילוט	סמל בית שימוש נגיש <u>מישורי מובלט</u> - בגודל 16X16 ס"מ, יכיל גם את סמל הנגישות הבינלאומי וימוקם על הקיר בצד הידית של הדלת. גובה מרכז השלט 150 ס"מ.	חסר שלט	להתקין לשלט תיקני מישורי מובלט בשירותים משותפים מתקנים שלט ריבועי בגודל 16X16 ס"מ מינימום מישורי מובלט, גובה מרכז שלט 150 ס"מ- על הקיר בצד הידית 
אסלה	1. גובה אסלה 45 ס"מ עד 50 ס"מ; 2. מרכז אסלה לקיר הקרוב 45 ס"מ	אסלה בגובה 54 ס"מ	לביצוע: להחליף לאסלת מונבולוק לנכים
אסלה	3. לצד האסלה (שאין בו כיור) קיים מרווח פנוי ברוחב 80 ס"מ. (בקיים 75 ס"מ)		לביצוע: להתקין עפ"י הנדרש
מאחזי יד בבית שימוש נגיש (22)	מאחז יד <u>קבוע</u> L - יותקן על הקיר הקרוב לאסלה ומקום המפגש בין החלק האופקי לאנכי יהיה במרחק 90 עד 95 ס"מ, ובגובה פנים בין 75 ל 85 ס"מ ואחיד לשני המאחזים		לביצוע: להתקין עפ"י הנדרש

נושא	נדרש	קיים	לביצוע פערים לסגירה
	מאחז יד מתקפל יותקן על הקיר שבגב האסלה או בצמוד לו על גבי עמוד מתאים שיועגן לרצפה בגובה פנים בין 75 ל 85 ס"מ ואחיד לשני המאחזים, מרחק מרכז המאחזים מציר אורך של האסלה יהיה בין 36 ל 40 ס"מ		לביצוע: להתקין עפ"י הנדרש
התקנת כיור	מרכז כיור -מרוחק מקיר אחורי של האסלה 118-122 ס"מ, גובה 83-85 ס"מ,חלל פנוי תחתון 70 ס"מ מינימום,		לביצוע: להתקין עפ"י הנדרש
	מידות כיור רוחב 40-52 עומק 30-40 ס"מ עם ברז וידית מנוף (לד'וגמא: אלפא 45 של חרסה)		לביצוע: להתקין עפ"י הנדרש
אביזרי שירותי נכים-- בקבועות ואבזרים אלה מתקיימות הוראות סעיף 2.11.9 בת"י 1918 חלק 3.1	מראה במידות 45X85 ס"מ מינ. -תחילת גובה התקנה-90 ס"מ מפני ריצוף מעל הכיור		לביצוע:התקנת מראה מעל הכיור בגודל 45X85 ס"מ מינימום ובגובה 90 ס"מ מפני רצפה מקסימום (מומלץ 50X90) ס"מ
	מדף 15X30 ס"מ בגובה פני כיור ובהמשכו	חסר	לביצוע: להתקין מדף בגובה פני כיור ובהמשכו
	מתקן לנייר טואלט יותקן על הקיר מעל החלק האופקי של מאחז היד הקבוע ויהיה מרוחק 20 ס"מ - 25 ס"מ מהחלק האופקי של המאחז ומחלקו האנכי.		לביצוע: להתקין עפ"י הנדרש
	מתקן ליבוש ידיים תחתית גובה 120-130 ס"מ		לביצוע: להתקין מתקן לייבוש ידיים בגובה משיכת נייר 120 ס"מ
	וו תליה גובה 140 ס"מ	וו בגובה 160 ס"מ	לביצוע: להתקין וו תליה בגובה 140 ס"מ
	פח אשפה		לביצוע: להתקין את הפח באזור המדף/מייבש הידיים מתחתם
	סבוכיה		לביצוע: להתקין הסבוכיה מעל המדף. או להדביק על המראה -מומלץ

נושא	נדרש	קיים	לביצוע פערים לסגירה
כללי - תיאור המקום	מכבי פארם פסגת זאב	הפארם נמצא בקומת הכניסה הראשית של המרפאה	
דרך נגישה (8)- פתחים (3) - דלת כניסה	רוחב המעבר החופשי בדרך נגישה (1) פתח כניסה נגישה למרפאה קיימת לשירותי בריאות; (2) חדר בדיקה וטיפול עם נגישות מיוחדת לא יפחת מ 90 ס"מ במידה ורוחב המעבר החופשי בכניסה ראשית או פתח המעלית המוביל לחדר בדיקה וטיפול מיוחד קטן מ-90 ס"מ, במקרה כאמור רוחב המעבר החופשי, לא יהיה קטן מ-80 ס"מ .	דלת כניסה ויציאה מהפארם חד כנפית פתח אור 94 ס"מ, במצב פתוח - אין משטח תמרון מול הדלת	לביצוע: הדלת חייבת להיות במצב פתוח בכל שעות הפעילות חלופה להתאים משטח תמרון בקוטר 150 ס"מ מול הדלת מפנים ומבחוץ
דלפק בית מרקחת (15)	עמדת שירות בעמידה המצריך העברת מוצרים למקבל שירות יושב או עומד בין 80 ל 100 ס"מ לכל היותר, ומשטח תמרון בקוטר 150 ס"מ או 130X170 ס"מ, ומובילה דרך נגישה לעמדה	קיימות 3 עמדות עמידה בגובה 95 ס"מ - עמדה 2 נגישה עם מדף מתקפל	לביצוע: להתאים את העמדה לעמדה נגישה עם מדף מתקפל
מתקן תור - בית מרקחת (נגישות שירות 25)	אל המכשיר מובילה דרך נגישה וקיים שטח רצפה חופשי לפני המכשיר במידות קוטר 150 ס"מ לפחות או 130X170 ס"מ מיני... גובה אמצעי ההפעלה המותקנים אנכית: אם ההגעה אל אמצעי ההפעלה מהחזית, 65-120 ס"מ מעל פני הרצפה. ללא מכשול. אם ההגעה אל אמצעי ההפעלה מהצד ללא מכשול גובהם 65-130 ס"מ מעל הרצפה.	עמדת התור היא עמדת תור לי של המרפאה הנמצאת בסמוך לפארם	לביצוע: 1. לזיהוי המתקן יש להתקין פס מאתר לפני מתקן התור או שלט קולי
מסך קריאת תור+ וכריזה בית מרקחת	מערכת כריזה ורישום מספר תור	קיים	

נושא	נדרש	קיים	לביצוע פערים לסגירה
חדר יועץ - דרך נגישה(8)- פתחים(3), פנים החדר 13(2)	פתח כניסה נגישה לחדר יועץ מינימום 90 ס"מ במידה ורוחב המעבר החופשי קטן מ 90 ס"מ, במקרה כאמור רוחב המעבר החופשי, לא יהיה קטן מ-80 ס"מ. בכניסה לחדר ימצא משטח חופשי לסיבוב כיסא גלגלים בגודל 130X170 ס"מ או קוטר 150 ס"מ במידת האפשר יותאם לקוטר 170 ס"מ	דלת חדר יועץ פתח אור 90 ס"מ עם ידית כפתור, רוחב חדר יועץ 160 ס"מ, האורך בין 237 ל 320 ס"מ 	לביצוע: 1. להחליף ידית כפתור לידיית נוחה לגריפה. 2. יש לבצע התאמת סידור הריהוט והמדפים כך שמול השולחן ומול הדלת משטח תמרון של קוטר 150 ס"מ.
דלפקי מוצרים שאינם תרופות	א. רוחב מעבר פנוי לפחות 90 ס"מ. כאשר יש פניה בדרך של יותר מ-30 מעלות סכום רוחב המעברים (רוחב המעבר לפני הפניה + רוחב המעבר אחרי הפניה) הינו 200 ס"מ לפחות. ב. בקצה דרך נגישה ללא מוצא באזור מדפים, שרוחבה קטן מ-1.30 מטרים יש שטח לסיבוב כיסא גלגלים	קיימים מדפים עם מוצרים מעל גובה 140 ס"מ 	יש לבצע נוהל שירות והצבת שילוט ניתן לפנות לסיוע לאנשי צוות בית המרקחת