
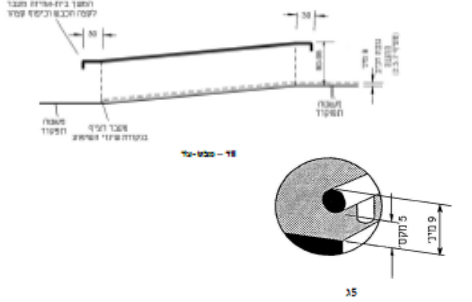




 כורם הנגשה פתרונות יצירתיים זורם הנדסה (נ.ע.) בע"מ עמי כורם מהנדסת אזרחית מ.ר. 3063 מורשת מתל"ס מ.ר. 74 ושירות מ.ר. 2130 שרד: זכרון יעקב, נייד: 050-8800227 ען למכתבים: ת.ד. 453 זכרון יעקב, 3095301 זל: 04-9990926 פקס: 15349990926 noami@corem-eng.com			
נרי נגישות מתו"ס - מרפאות בניין קיים		מרכז רפואי אפרת	
מיום 26/04/2021 בליווי אסנת		מיום 26/04/2021 בליווי אסנת	
תובת:שד' דוד המלך 39, אפרת, מרכז המח"ר		תפוסה:מבנה מעל 500 איש וכולו מרפאות	
ערכון:		ערכון:	
רו"ח המפורט להלן מבוסס עפ"י תקנות שוויון לאנשים עם מוגבלות(התאמות נגישות לשירותי בריאות ולמקומות נתינתם)התשע"ו-2016,תקני 1918 נקנות בניין קיים ומתבסס על נתונים שנמסרו ע"י הנהלת המוסד. היועץ לא ישא באחריות כלשהי במקרה בו המידע שנמסר לה שגוי ו/או לא מדויק או אינו מלא . סקר אינו בא להחליף מתכננים כגון מתכנן תנועה, מתכנן אינסטלציה, קונסטרוקטור, אדריכל ועוד			
שא	נדרש	קיים	לביצוע פערים לסגירה
ערה כללית:			
ללי -תיאור מקום		המרפאת נמצאת במבנה בעל 3 קומות ,קומת כניסה שלידה חניות נכים וומעלית ווכניסה מדוד המלך ישירות למרפאה	
זום חניה נגיש(2)		קיימות חניות נכים של המבנה	<u>לביצוע:</u> התקנת חניות לפי הפירוט במידה והחניות שייכות לרשות יש לפנות לרשות במכתב רשום להקצות מקומות חניה נגשים סמוך ככל האפשר למרפאה לרכב נכים גבוה. 


שא	נדרש	קיים	לביצוע פערים לסגירה
	כניסה נגישה משדרות דוד המלך		
י' נגישה (5 קיים) רוחב בשטחי חוץ	רוחב דרך נגישה 130 ס"מ מינימום	V	
י' נגישה (5 קיים) זריצוף (פני הדרך)	1. המדרך (ריצוף) קשיח ויציב, בגימור שאינו גס כגון "טלטיש". 2. רוחב מישקים ('פוגות' או מרווחים) אינו עולה על 1.5 ס"מ.	מדרך הכבש לא אחיד	לביצוע: יש לתקן את מדרך הכבש משד' דוד המלך במידה ולא באחריות מכבי יש לפנות לחייב בנגישות לתיקון הליקוי במכתב רשום.
י' נגישה (8)- ש: (4) (11 קיים)	שיפוע כבש שהיה קיים ערב יום התחילה לא יעלה על 8% וככל האפשר- לא יעלה על 6%; ואולם אפשר שהשיפוע לא יעלה על 10% למרחק של עד 5 מטרים, אם לא ניתן להקטין את שיפוע הכבש האמור ל-8% לכל היותר וניתן אחד מאלה: (פטור לפי 4(1)(א)(ב), רוחב מעבר פנוי 110 ס"מ מינימום	קיים כבש השיפוע של כ 6%	
כבש (קיים 11)	אם הכבש מגשר על גובה העולה על 20 ס"מ – יש בשני צידיו בתי אחיזה בגובה פנים 85-95 ס"מ (חדש 90-95 ס"מ), שניתנים לגריפה לכל אורכם . בשוליהם של כבשים ושל משטחי הביניים שלהם, שאינם במפלס אחד עם השטח הצמוד להם או שאינם צמודים לקיר, יותקנו רכיבי הגנה. 	אין בתי אחיזה לכבש 	לביצוע: יש להתקין בתי אחיזה בגובה פנים 90 ס"מ, ברצף ומשני צדי הכבש. ובצד שאינו פונה לקיר לבצע רכיב הגנה לשולי הכבש 

שא	נדרש	קיים	לביצוע פערים לסגירה
ודרגות שהן חלק נחדר מדרגות או דרגות חוץ [בבנין שכולו פאות/מכונים] (9), יין קיים (12)(13) - דרגות מהמדרכה למרפאה	1. בראש מהלך המדרגות ובמשטחי ביניים שאורכם עולה על 200 ס"מ, ימצא סימן אזהרה בעומק 60 ס"מ בניגוד חזותי ומישושי, יותקנו במרחק השווה לרוחב השלח מקצה השלח העליון	אין משטח אזהרה בירידה מהמדרגות 	לביצוע: 1. להתקין סימן אזהרה בעומק 60 ס"מ בניגוד חזותי ומישושי, יותקנו במרחק השווה לרוחב השלח מקצה השלח העליון - ביציאה בכל קומה סה"כ 1 משטחים באורך כ 2.5 מ' - מומלץ אבן של אקרשטיין
	2. בקצה כל שלח מדרגה קיים פס בניגוד חזותי במרחק שאינו גדול מ 3 ס"מ מקצה השלח וברוחב 3 ס"מ.	אין פסי אזהרה בכל שלח	לביצוע: 1. להתקין בקצה כל שלח מדרגה קיים פס בניגוד חזותי במרחק שאינו גדול מ 3 ס"מ מקצה השלח וברוחב 3 ס"מ.
	3. א. קיימים בתי אחיזה משני הצדדים (באופן אחיד ברצף מהלכי המדרגות) בגובה בין 85 ל 95 ס"מ ובהתקנה חדשה בין 90 ל 95 ס"מ. בצד הפנימי של מהלך המדרגות ברצף. ב. קצוות בית האחיזה (20 ס"מ) בניגוד חזותי מהסביבה הצמודה להם, בתי-האחיזה יהיו ממוקמים בניצב למדרגות	V	לביצוע:
הכוונה (11) (16) קיים - מרפאה קיימת שפתח כניסה אליה נמצא סמוך למדרכה או ביל ציבורי - מחוץ למבנה	סימן מוביל יהיה בתחום הדרך העיקרית שבה עושה הציבור שימוש או בצמוד לה; תחילתו תהיה בקו המגע בין המדרכה הגובלת במגרש והקרובה לכניסה הראשית לבניין, באותו כיוון שמגיע ממנו רוב הציבור לבניין. סימן מוביל אל כניסה לבניין יסתיים במרחק 110 סנטימטרים לפני דלת הזזה אופקית או אנכית מול אחת ממזוזות הדלת, ובמרחק 10 עד 30 סנטימטרים מקצה אגף דלת סובבת כאשר היא פתוחה בניצב לפתח, כמתואר בתרשים	אין סימן מוביל מהכניסה למרפאה למדרכה, וסימן מאתר למעלית	להתקין סימן מוביל בין קו המגע למדרכה ועד לדלת הכניסה למבנה, ועד לדלת הכניסה למרפאה. יש לבצע זאת מול אחד מבתי האחיזה של המדרגות ומשם עם משטח אזהרה 60X60 ס"מ שממנו מסתובבים שמתחבר לפס המאתר של המעלית  

שא	נדרש	קיים	לביצוע פערים לסגירה
הכוונה (11) (16) קיים) - מרפאה יימת תפוסה מעל 500 איש - פנים המבנה	(1) סימן מוביל בתוך בניין מתחיל מהכניסה העיקרית לבניין ומוביל ממנה לעמדת המודיעין בבניין, וממנה עד לסימן המאתר שמוביל להתקני הפיקוד בתחנה של המעלית המרכזית שבמפלס הכניסה הראשית; אין בבניין מעלית ועמדת מודיעין, מסתיים הסימן המוביל לפני הכניסה העיקרית לבניין; אפשר שבמקום סימן מוביל כאמור קיימים לחלופין אמצעים להכוונה קולית המאפשרים לאדם עם מוגבלות בראיה לזהות כל אחד מהמקומות בבנין הנזכרים בפסקה זו;	תפוסת כל המבנה מעל 500 איש וכל הבניין מרפאות . אין סימן מוביל מהכניסה למרפאה למעלית, בקומת הכניסה למבנה והגעה למעלית , אין סימן מאתר לפיקוד המעלית	לביצוע: חלופה א'-1. התקנת סימן מוביל מהכניסה עד לפס מאתר למעלית 2. התקנת פס מאתר בכל קומה לפיקוד המעלית . חלופה ב'- הכוונה קולית מהכניסה למעלית וליד המעלית בכל קומה. [מומלץ מחברת RH]
מעלית	עפ"י תקנות נגישות בניין קיים, טור ג' שלצד פרט משנה (9), ואולם ממדי פנים התא יהיו כאמור 100X140 ס"מ לפחות; ורוחב המעבר החופשי אינו קטן מ-80 ס"מ .		במידה והמעלית אינה באחריות מכבי יש לפנות בכתב במסירה ביד לחייב בנגישות בבעל המבנה לעמוד בתקנות נגישות למבני בריאות
נומק תא מעלית	140 ס"מ מינימום ,	200 ס"מ	
רוחב תא	100 ס"מ מינימום, באם מחליפים מעלית 110 ס"מ מינימום (טיפוס 2)	110 ס"מ	
רוחב מעבר חופשי בדלת	80 ס"מ מינימום ובאם מחליפים מעלית 90 ס"מ מינימום	90 ס"מ	
ללי מעלית	לחיצים	לחיצה תא - , אין ברייל, לחיץ קומת יציאה אינו בגוון ניגודי ומישושי משאר הלחיצים. לחיצה תחנה - אין מישושי מובלט ואין ברייל	1. להתקין בתא המעלית לחיצים ברייל (ניתן גם ע"י מדבקות/שילוט) , לחיץ קומת יציאה יהיה בניגוד חזותי ומישושי לשאר הלחיצים 2. להתקין בכל התחנות לחיצים מישושי מובלט+ברייל , ניתן גם ע"י מדבקות/שילוט .

ש	נדרש	קיים	לביצוע פערים לסגירה
ר מדרגות פנימי			יש לפנות בכתב במסירה ביד לחייב בנגישות בבעל המבנה לעמוד בתקנות נגישות למבני בריאות כולל חדר המדרגות
ודרגות שהן חלק וחדר מדרגות או דרגות חוץ [בבנין שכולו פאות/מכונים](9), יין קיים(12)(13) - מדרגות מהחצר למרפאה	1.בראש מהלך המדרגות ובמשטחי ביניים שאורכם עולה על 200 ס"מ, ימצא סימן אזהרה בעומק 60 ס"מ בניגוד חזותי ומישושי, יותקנו במרחק השווה לרוחב השלח מקצה השלח העליון		<u>לביצוע</u> :1.להתקין סימן אזהרה בעומק 60 ס"מ בניגוד חזותי ומישושי, יותקנו במרחק השווה לרוחב השלח מקצה השלח העליון - ביציאה בכל קומה סה"כ 1 משטחים
	2.בקצה כל שלח מדרגה קיים פס בניגוד חזותי במרחק שאינו גדול מ 3 ס"מ מקצה השלח וברוחב 3 ס"מ.		<u>לביצוע</u> :1.להתקין בקצה כל שלח מדרגה קיים פס בניגוד חזותי במרחק שאינו גדול מ 3 ס"מ מקצה השלח וברוחב 3 ס"מ.
	3.א.קיימים בתי אחיזה משני הצדדים (באופן אחיד ברצף מהלכי המדרגות)בגובה בין 85 ל 95 ס"מ ובהתקנה חדשה בין 90 ל 95 ס"מ. בצד הפנימי של מהלך המדרגות ברצף. ב.קצוות בית האחיזה (20 ס"מ) בניגוד חזותי מהסביבה הצמודה להם		<u>לביצוע</u> :
	4.החלל מתחת למהלך הראשון של המדרגות יהיה חסום. עד לגובה 200 ס"מ		<u>לביצוע</u> :

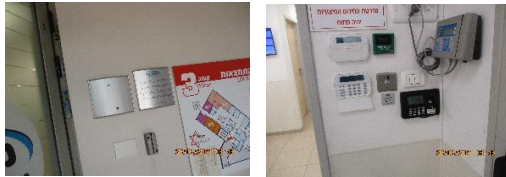ש	נדרש	קיים	לביצוע פערים לסגירה
	כניסה למרפאה		
י' נגישה(8)- נחים(3) - דלת יסה למרפאה	רוחב המעבר החופשי בדרך נגישה (1) פתח כניסה נגישה למרפאה קיימת לשירותי בריאות; (2) חדר בדיקה וטיפול עם נגישות מיוחדת לא יפחת מ-90 ס"מ, ולצד הידית יהיו 30 ס"מ פנויים. (3) בכל סוג דלת - רוחב פנוי למעבר - 90 ס"מ וגובה פנוי - 198 ס"מ. במידה ורוחב המעבר החופשי, בכניסה ראשית או פתח המעלית המוביל לחדר בדיקה וטיפול מיוחד, קטן מ-90 ס"מ – רוחב המעבר החופשי לא יהיה קטן מ-80 ס"מ.	דלת כניסה למרפאה -דו כנפית פתח אור אחד 100 ס"מ , 	
יתות (10)(קיים ט משנה(4)- קשרי פנים (ינטרקום)	בכניסה נגישה קיימת מערכת קשר פנים(אינטרקום) - 1. השורה העליונה של הלחיצים לא עולה על 140 ס"מ מפני רצפה ומתאפשרת אליה גישה צדית של אדם בכיסא גלגלים, בגישה חזיתית גובה שורה עליונה של הלחיצים 120 ס"מ. 2. הלחיצים יהיו בגוון ניגודי	לחצן פתיחת דלת מפנים 133 ס"מ , לחצן פתיחת דלת מבחוץ(מתקן כרטיס מכבי) 140 ס"מ 	
עמדת מודיעין ועמדת שירות נגישות(15)	במזכירות רפואית, עמדת אחיות ובעמדת מודיעין בבית חולים קיים, בנויות ושאינן בנויות, יתקיימו תקנות 18(א)-(עמדה עמידה קיימת בגובה 110 ס"מ או עמדת שירות בשיבה),(ב)-תקנת משנה א' תחול על עמדה אחת לפחות מכל עשר ,ג)-(עמדה סגורה-סימון שולי פתח החציצה בין נותן השירות למקבלו; לתקנות נגישות השירות; ד) בעמדת מודיעין, תחול בנוסף, פסקה (1) בתקנה 20(א) לתקנות נגישות השירות.	מזכירות רפואית -3 עמדות ישיבה, עומק מגב שולחן 30 ס"מ 	

שא	נדרש	קיים	לביצוע פערים לסגירה
נזקן תור-מרפאה	אל המכשיר מובילה דרך נגישה וקיים שטח רצפה חופשי לפני המכשיר במידות קוטר 150 ס"מ לפחות או 130X170 ס"מ מיני. גובה אמצעי ההפעלה: אם ההגעה אל אמצעי ההפעלה מהחזית, 65-120 ס"מ מעל פני הרצפה. ללא מכשול. אם ההגעה אל אמצעי ההפעלה מהצד ללא מכשול גובהם 65-130 ס"מ מעל הרצפה. זיהוי מקום המכונה ע"י אדם עם מוגבלות ראייה, יהיה ע"י סימן מאתר או שלט קולי	חסר פס מאתר(מכונה אוטומטית) - לעמדות התור 	1. להתקין פס מאתר לפני מתקן התור או שלט קולי(לדוגמא מחברת R.H)
מתקן לשתיית מים (8.224)	הוראות התקנה למתקן שתייה: 1. שטח רצפה חופשי מול המתקן קוטר 170 ס"מ(אם לא ניתן קוטר 150 ס"מ). 2. גובה אמצעי הפעלה בגישה חזיתית בין 65 ל 120 ס"מ. 3. גובה יציאת זרם המים בין 85 ל 110 ס"מ. 4. אם מסופקות כוסות חד פעמיות המתקן ימוקם בגובה 110 ס"מ משיכת הכוס.	מתקן כוסות גובה משיכת כוס 110 ס"מ - תקון 	
נך נגישה(8)- נחים(3) - דלת יסה מרפאת רים, פיזיותרפיה	רוחב המעבר החופשי בדרך נגישה (1) פתח כניסה למרפאה קיימת לשירותי בריאות; (2) חדר בדיקה וטיפול עם נגישות מיוחדת לא יפחת מ-90 ס"מ, ולצד הידית יהיו 30 ס"מ פנויים. (3) בכל סוג דלת - רוחב פנוי למעבר - 90 ס"מ וגובה פנוי - 198 ס"מ. במידה ורוחב המעבר החופשי, בכניסה ראשית או פתח המעלית המוביל לחדר בדיקה וטיפול מיוחד, קטן מ-90 ס"מ – רוחב המעבר החופשי לא יהיה קטן מ-80 ס"מ.	דלתות כניסה למרפאת ילדים 043, ולמכון פזיותרפיה חד כנפי עם פתח אור 90 ס"מ 	

שא	נדרש	קיים	לביצוע פערים לסגירה
זדרי בדיקה וטיפול עם נגישות מיוחדת(13) - בקומת כניסה			
ררי בדיקה וטיפול מיוחד עם / ללא זיטה(13), פתחי נור (דלתות(10)) פ"א ((8))	מינימום הכרחי – מיטה נגישה אחת לכל 5 חדרי טיפול: □ מיטת הלבשה – בגודל 80X180 ס"מ, מתכוננת מגובה 45 ס"מ עד לגובה טיפול כולל מאחז על המיטה □ במידה ויש מיטת טיפול בחדר – ימצאו אמצעי עזר למעבר מהמיטה לכיסא הגלגלים (כגון: מעקה בצד המיטה, מתקן הרמה).	חדרים עם מיטת טיפול : מרפאת ילדים חדרים 040,041 -רופא ילדים, חדר 039 - רופא ילדים +ענינים . מכון פזיותרפיה(034), אולם טיפול, חדר 035 - טיפול, חדר 038-אולם פזיותרפיה[ללא מיטה] חדר 037 ריפוי בעיסוק [ללא מיטה]	חדרים לטיפול מיוחד: חדרים:- 040-ילדים , מכון פזיותרפיה - 035 ואולם טיפול, חדר 037 ריפוי בעיסוק
			כמות מיטות טיפול מיוחדות לרכישה : 2 חדר 040 - ילדים , חדר 037 -פזיותרפיה
ררי בדיקה וטיפול מיוחד עם מיטה(13)(14) פתחי אור דלתות(10)) פ"א ((8))	מינימום הכרחי – מיטה נגישה אחת לכל 5 חדרי טיפול: □ מיטת טיפול – בגודל 80X180 ס"מ, מתכוננת מגובה 45 ס"מ עד לגובה טיפול כולל מאחז על המיטה □ במידה ויש מיטת טיפול בחדר – ימצאו אמצעי עזר למעבר מהמיטה לכיסא הגלגלים (כגון: מעקה בצד המיטה, מתקן הרמה).	חדרים עם מיטת טיפול: 019-אורטופדיה,א.א.ג,ריאות,עו"ס , 018 - משפחה , 004 - עור , 010 - מעבדה 016, - מרפאת אחיות	חדרים לטיפול מיוחד: חדרים:- 014,015
			נשים:014 - חדר אולטרסאונד, חדר 15 - נשים ,גסטרו
			כמות מיטות טיפול מיוחדות לנשים לרכישה : 2
			חדרים לטיפול מיוחד: חדרים:-016,018
	חדר בדיקה וטיפול עם נגישות מיוחדת לא יפחת מ-90 ס"מ. ו 30 ס"מ פנוי לצד הידית במידה ורוחב המעבר החופשי בכניסה ראשית או פתח המעלית המוביל לחדר בדיקה וטיפול מיוחד קטן מ-90 ס"מ, במקרה כאמור רוחב המעבר החופשי, לא יהיה קטן מ-80 ס"מ , לכל דלת נדרש 30 ס"מ חופשי לצד הידית	פתח אור חדרים 016,018,015,014,037,040 - 87 ס"מ בין משקופים 89 ס"מ	לביצוע: להרחיב פתח אור ל- 90 ס"מ ובאם פתח אור משקוף 90 ניתן לבצע זאת ע"י ציר swing clear לחדרים 016,018,015,014,037,040

שא	נדרש	קיים	לביצוע פערים לסגירה
י"ר בדיקה וטיפול וחד - פנים החדר (2):	במעבר מכיסא הגלגלים למשטח אחר לצד מיטת הטיפול ולפני שולחן הרופא. ימצא משטח חופשי לסיבוב גודל: קוטר 150 ס"מ במידת האפשר – יותאם לקוטר 170 – לשם מעבר מכיסא גלגלים למשטח אחר לצורך בדיקה.	חדרים 040,037,014,015,018,016	יש לוודא שעם החלפת דלתות והוספת מיטות נגישות, ישנו משטח חופשי לסיבוב כיסא גלגלים בקוטר 150 ס"מ, מול המיטה, מול שולחן הרופא. ומול דלת הכניסה / יציאה לחדר
נחים (8) (ב'') (14) - (ים)	כוח פתיחה מקסימאלי לדלת, לרבות עם מגיף דלת: א. 22 ניוטון לדלת פנים (למעט דלת עשן, אש ומרחב מוגן). ב. 30 ניוטון לדלת חוץ. ג. לדלת שבמצבה הרגיל סגורה, אם הכוח הנדרש גדול מ-30 ניוטון – יותקן אמצעי עזר כך שהכוח לא יעלה על ערך זה.	חדרים 015, 014 [נשים] עם מחזיר שמן , כח משיכה לפתיחת הדלת מעל 3 ק"ג	<u>לביצוע</u> : לכוון מחזיר שמן כך שכוח פתיחה מקסימאלי לא יעלה על 22 [ק"ג] ניוטון . לחדרים 014 ו 015
'תות (10) - ידיות	ידית הדלת אינה ידית כפתור, ואינה כוללת חלקים חדים.	חדרים 015, 014 [נשים] עם ידית כפתור	<u>לביצוע</u> : החלפת ידית הכפתור לידיית נוחה לגריפה לחדרים: 014, 015
מעבדה אשנב נחת דגימות (15)	עמדת שירות בעמידה המצריך העברת מוצרים למקבל שירות יושב או עומד בין 80 ל 100 ס"מ לכל היותר, ומשטח תמרון בקוטר 150 ס"מ או 130X170 ס"מ	אשנב דגימות בגובה 107 ס"מ 	יש להוריד אשנב הדגימות לגובה 90 ס"מ
מתקן איסוף משטחי גרון		מתקן איסוף משטחי גרון בגובה 157 ס"מ - נמצא סמוך לחדר 010 	יש להוריד מתקן איסוף לגובה הכנסת המשטח ל 120 ס"מ

שא	נדרש	קיים	לביצוע פערים לסגירה
ת שימוש יש(12)עפ"י ט משנה 21 קיים]	אם במרפאה קיימת , קיים בית שימוש המשמש את הציבור, יימצא במרפאה גם בית שימוש נגיש,	תא נגיש קיים במדור נשים ובמדור גברים	
רלת כניסה לתא ייש/ למבואת תאי זירותים - משטח נפקוד(14)(7)קיים	לפני ואחרי דלת קיים משטח תפקוד-שטח אופקי חופשי לפני דלת, עפ"י ת"י 1918 חלק 3.1 סעיף 2.3.5.2 שמאפשרת לאדם המתנייע בכיסא גלגלים לסגת ולפתוח את הדלת. אזור הערכות לפני דלת המבואה 150X150 או 130X170 ס"מ		
ל תא	מידות התא חדש 150X200 ס"מ מינימום לאחר חיפויים (בתא קיים 140X170)	תאים בגודל 150X203 ס"מ	
ודת מאור	מפסק נקודת תאורה גובה 120 ס"מ		
	אזור הערכות לפני הדלת 150X150 או 130X170 ס"מ	✓	
ות	פתח אור 75 ס"מ(חדש 80 ס"מ) ו 30 ס"מ פנוי לצד הידית,ידית נוחה לגריפה, <u>מנעול תפוס/פנוי</u> , ללא מחזיר שמן על הדלת, מאחז יד אופקי פנימי גובה 85-110 ס"מ,	✓	
לוט	סמל בית שימוש נגיש מישורי מובלט - בגודל 16X16 ס"מ, יכיל גם את סמל הנגישות הבינלאומי וימוקם על הקיר בצד הידית של הדלת. גובה מרכז השלט 150 ס"מ.	לא עומד בתקן ב 2 התאים	מומלץ -להחליף לשלט תיקני מישורי מובלט בשירותים בכל תא נשים עגול, גברים משולש, גובה מרכז שלט 150 ס"מ- על הקיר בצד הידית 

שא	נדרש	קיים	לביצוע פערים לסגירה
אביזרי שירותי נכים-- קבועות ואבזרים אלה מתקיימות הוראות סעיף 2.11 בת"י 1918 חלק 3.1	מראה במידות 45X85 ס"מ מינ. -תחילת גובה התקנה-90 ס"מ מפני ריצוף מעל הכיור	מראה בגודל 40X60 בשני התאים	<u>לביצוע</u> :התקנת מראה מעל הכיור בגודל 45X85 ס"מ מינימום ובגובה 90 ס"מ מפני רצפה מקסימום (מומלץ 50X90) ס"מ - בשני התאים
	מדף 15X30 ס"מ בגובה פני כיור ובהמשכו	אין מדף	<u>לביצוע</u> : להתקין מדף 15X30 ס"מ, בגובה פני כיור ובהמשכו - בשני התאים
	מתקן לנייר טואלט יותקן על הקיר מעל החלק האופקי של מאחז היד הקבוע ויהיה מרוחק 20 ס"מ - 25 ס"מ מהחלק האופקי של המאחז ומחלקו האנכי.	V	
	מתקן ליבוש ידים תחתית גובה 120-130 ס"מ	מתקן נייר מגבת אצל הגברים בגובה 85 ס"מ	<u>לביצוע</u> : להתקין מתקן לייבוש ידיים בגובה משיכת נייר 120 ס"מ - בשירותי גברים
	וו תליה גובה 140 ס"מ	וו תליה גברים -105 ס"מ, נשים 150 ס"מ	<u>לביצוע</u> : להתקין וו תליה בגובה 140 ס"מ - בשני התאים
	פח אשפה		<u>לביצוע</u> : להתקין את הפח באזור המדף/מייבש הידים מתחתם
	סבוכיה		<u>לביצוע</u> : להתקין הסבוכיה מעל המדף. או להדביק על המראה -מומלץ